

2014

COMISSIÓ D'INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
Centre de Tractament Tèrmic de Residus - La Comella



www.civ-comella.ad



BUTLLETÍ SEMESTRAL
novembre 2013 > maig 2014

butlletí núm.

12

Aquest butlletí destaca els punts més importants i essencials tractats a la reunió ordinària de la Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus de la Comella, del 21 de maig del 2014.

Residus incinerats des de mitjans de novembre 2013 a mitjans de maig 2014:


Residus	Tonatge incinerat
Residus Sòlids Urbans	14.592,26
Residus Assimilables Urbans	2.474,96
Residus carnis	290,05
Residus sanitaris	24,78
Fangs humits	903,82
Fangs secs	551,76

Emissions CTR:

- Els resultats de l'assaig semestral realitzat per ECA són correctes.
- En tot l'any 2013, només 1 hora d'ultrapassament de les 60 hores permeses i 1 dia invalidat dels 10 dies permesos.

Vigilància de l'aire de l'entorn:

- Respecte dels valors reglamentaris o de referència.
- La influència de la zona d'emmagatzematge de les escòries sobre les deposicions de metalls és netament més feble que els anys anteriors. Per tant, les mesures realitzades pel gestor del CTR han estat eficaces.
- Fora d'aquesta zona, no hi ha un impacte significatiu del CTR.
- S'elimina la vigilància del manganès ja que queda demostrat que la seva presència es deguda a la pols del terreny natural.

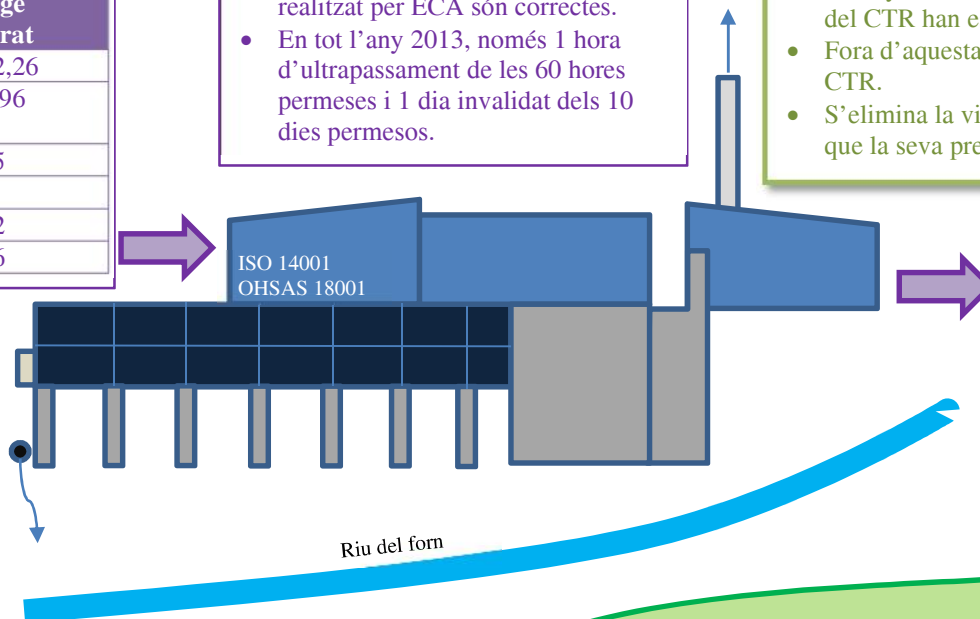

Resultat de la incineració en el 2013:

Producte resultant	Tonatge
Cendres	1.028,16
Escòries	5.787,46

Producció d'energia elèctrica en el 2013:

12.985 MWh d'electricitat

Vigilància de l'aigua de l'entorn:

- Globalment, els resultats obtinguts en el seguiment 2013 són satisfactoris
- Es realitzarà una reunió tècnica per optimitzar el Pla de vigilància en aigües

Vigilància del sòl de l'entorn:

Al llarg dels seguiments realitzats, s'ha mostrat que el compartiment "Sòl" no és un bon indicador del impacte potencial del funcionament del actual CTR. S'acorda no continuar el seguiment en el sòl.

Vigilància dels farratges de l'entorn:

Les concentracions en dioxines trobades en el 2013 són inferiors als nivells màxims i als llimars d'intervenció de la Directiva 2002/32/CE.

Durant aquest últim semestre, s'han mantingut reunions tècniques de manera a modificar el Decret de posada en funcionament del Centre de tractament tèrmic de residus de la Comella. S'acorda que el contingut actual del Decret modificat serà aprovat per Govern properament.