

2015

COMISSIÓ D'INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA
Centre de Tractament Tèrmic de Residus - La Comella



www.civ-comella.ad



BUTLLETÍ SEMESTRAL
novembre 2014 > maig 2015

butlletí núm.

14

Aquest butlletí destaca els punts més importants i essencials tractats a la reunió ordinària de la Comissió d'Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus de la Comella, del 2 de juny del 2015.

Residus tractats des del novembre 2014 a l'abril 2015:


Residus	Tonatge tractat
Residus Sòlids Urbans	15.256,496
Residus Assimilables Urbans	3.245,11
Residus carnis	257,36
Residus sanitaris	23,08
Fangs humits	705,54
Fangs secs	555,92
Efluents	89

Emissions CTR:

- Els resultats de l'assaig semestral realitzat per DEKRA són correctes.
- En tot l'any 2014, només hi ha hagut 2 hores 40 min d'ultrapassament de les 60 hores permeses i cap dia invalidat dels 10 dies permesos.

Vigilància de l'aire de l'entorn:

- En el 2014, s'han respectat els valors reglamentaris o de referència.
- Al voltant del CTR, les concentracions trobades són estables o més baixes en comparació amb anys anteriors, excepte pel plom. En tres punts de mostreig, s'han trobat concentracions en plom una mica més elevades respecte als anys anteriors. Es descarta que aquest augment estigui causat pel CTR.
- No hi ha un impacte significatiu del CTR en el seu entorn.

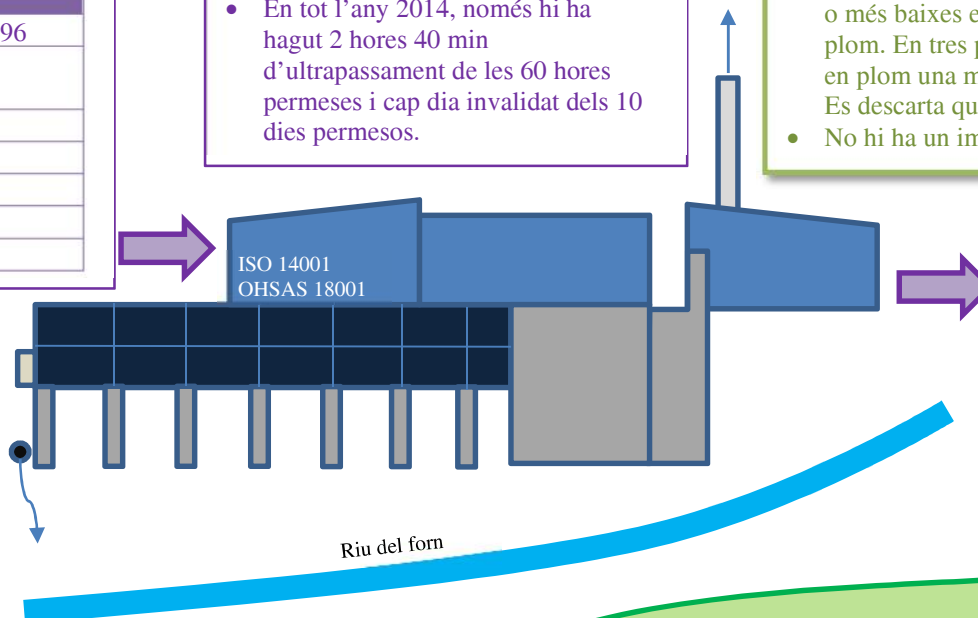

Resultat de la incineració des del novembre 2014 a l'abril 2015:

Producte resultant	Tonatge
Cendres	606,72
Escòries	3545,04

Producció d'energia elèctrica des del novembre 2014 a l'abril 2015:
7.968,67 MWh d'electricitat

Vigilància de l'aigua de l'entorn:

- En el 2014, la qualitat de les aigües és, en conjunt, bona i en la majoria de casos, no hi ha variacions importants respecte als anteriors mostrejors.
- De cara al 2015, es modificaran les analítiques segons els acords establerts en la reunió tècnica del 24/09/2014. Igualment s'introdueix una analítica completa cada 5 anys.

Vigilància dels farratges de l'entorn:

Les concentracions en dioxines trobades en el 2014 són inferiors als nivells màxims i als límits d'intervenció de la Directiva 2002/32/CE.

L'objectiu del CTR, pel 2015, és obtenir la ISO 9001 de qualitat.